



ПЕТРОЗАВОДСК

АО «ОРЭС-Петрозаводск»

185035, Россия, г. Петрозаводск,

ул. Кирова, д. 47Б

Тел/факс: +7 (8142) 78-44-49/70-33-41

e-mail: ores@es.ptz.ru

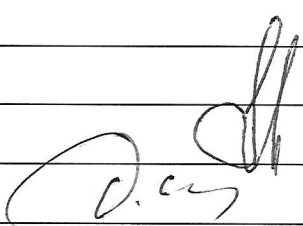
Заказчик:	АО «ОРЭС - Петрозаводск»	Группа материалов:	Изделия электроустановочные
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДИ0191 ДИ0192 ДИ0193

Наименование МТР: Муфта концевая ЗКНТпН-10 35/50, 70/120, 150/240.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
	Технические характеристики		
1.1	Температура эксплуатации	С	-50 /+50
1.2	Влажность предельная эксплуатации	%	98
1.3	Номинальное напряжение	кВ	10
1.4	Нижнее значение температуры окружающей среды, не выше	С	-20
1.5	Электрическая прочность изолирующих материалов при температуре от -50 до +100 не менее	кВ/мм.	30
1.6	Сечение жил кабеля	мм ²	35/50, 70/120, 150/240
1.7	Число жил	шт.	3
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Перчатка	шт.	1
2.2.	Трубка жильная маслоотделительная	шт.	3
2.3.	Трубка трекингостойкая	шт.	3
2.4.	Трубка (манжета) трекингостойкая концевая	шт.	3
2.5.	Комплект заземления концевых муфт: - контактная пластина - роликовая пружина - провод медный с напрессованным наконечником на одном конце (длина 700 мм)	шт. шт. шт.	1 1 1
2.6.	Проволока стальная оцинкованная (диаметр 1,0/1,4 мм)	м.	3
2.7.	Манжета поясная	шт.	1
2.8.	Лента герметик, 150 мм	шт.	3
2.9.	Лента герметик, 120 мм	шт.	1
2.10.	Лента герметик, 500 мм	шт.	1
2.11.	Болтовой наконечник	шт.	3
2.12.	Маркировочная трубка (40 мм)	шт.	3
2.13.	Нитки х/б	м	3
2.14.	Лента изоляционная ПВХ	шт.	1
2.15.	Перчатки х/б	пара	1
2.16.	Салфетка техническая (обтирочная)	шт.	1
2.17.	«Юбка» изолятор	шт.	6
2.18.	Комплектная ведомость	шт.	1
2.19.	Упаковочная коробка	шт.	1
2.20.	Инструкция по монтажу	шт.	1

ОРЭС

3	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ		
3.1.	Муфты производителей -Подольский завод электромонтажных изделий; -ООО «ЭРГ» Санкт-Петербург; -Tyco Electronics Raychem (Германия)		

ФИО ответственного:	Ледов И.Е.
Должность:	Начальник района обслуживания кабельных линий
Телефон / Факс:	(8142)70-33-32
Электронный адрес:	
Подпись:	
Технический директор	Несmachный Д.И.
Подпись:	