

Перв. применение



Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N



Подп. и дата

Инв. N подл.

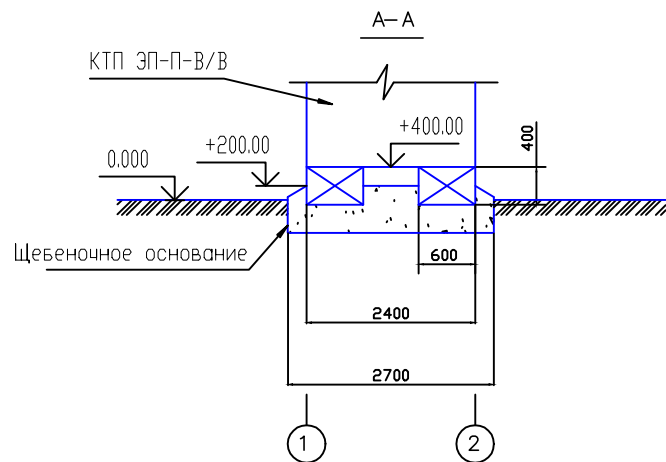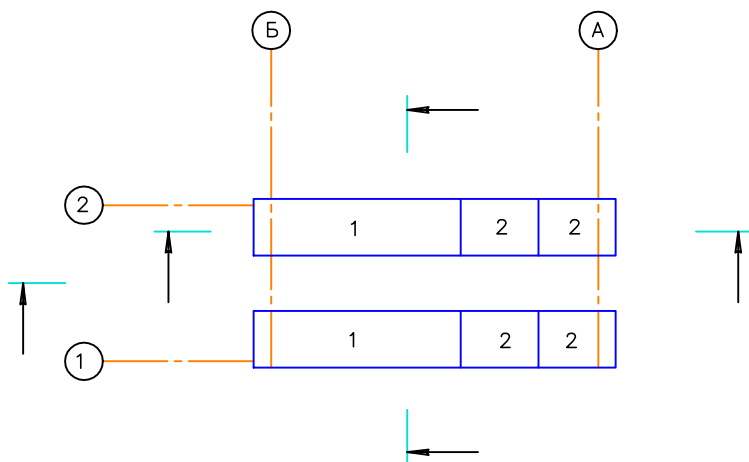

Под фундаментом выполнить гравийную засыпку толщиной 300 мм.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.4.6-Т	2	шт
2	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.4.6-Т	4	шт
3	ГОСТ 8267-93	Щебень 20-40	6,07	м3

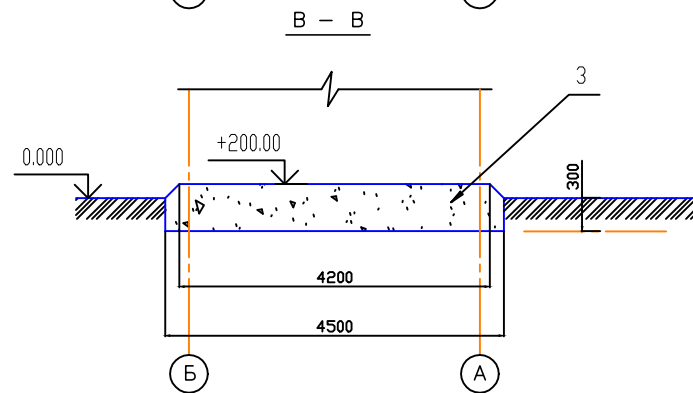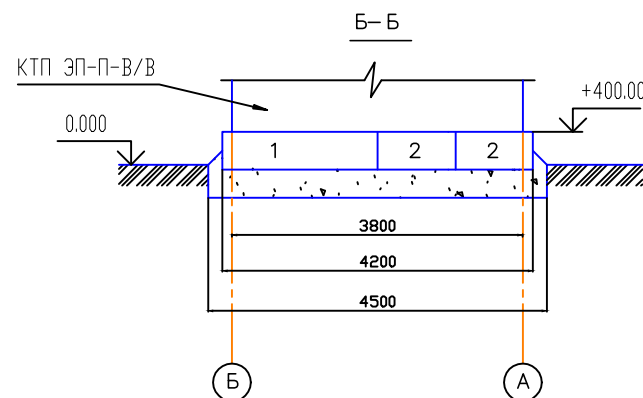

25/04-2014-ЭС					
Строительство двух КТПН-630/10/0,4, ВЛЗ-10кВ от ТП-94 до ТП-0202, и ВЛН-0,4 кВ. г.Очер.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата
Нач.отг.					
Разраб.	Волков		05.14		
Воздушно-кабельная линия 10кВ и воздушная линия 0,4кВ				Стация	Лист
План расположения фундаментов				Р	15
				ООО «Энергосетьстрой»	

Формат А3